




Spenningsstilførsel 1~ 230V + PE / 50 Hz
 Anbefalt sikring min. 10 A
 Servicebryter
 Maks 8 luftportar per styrepanel

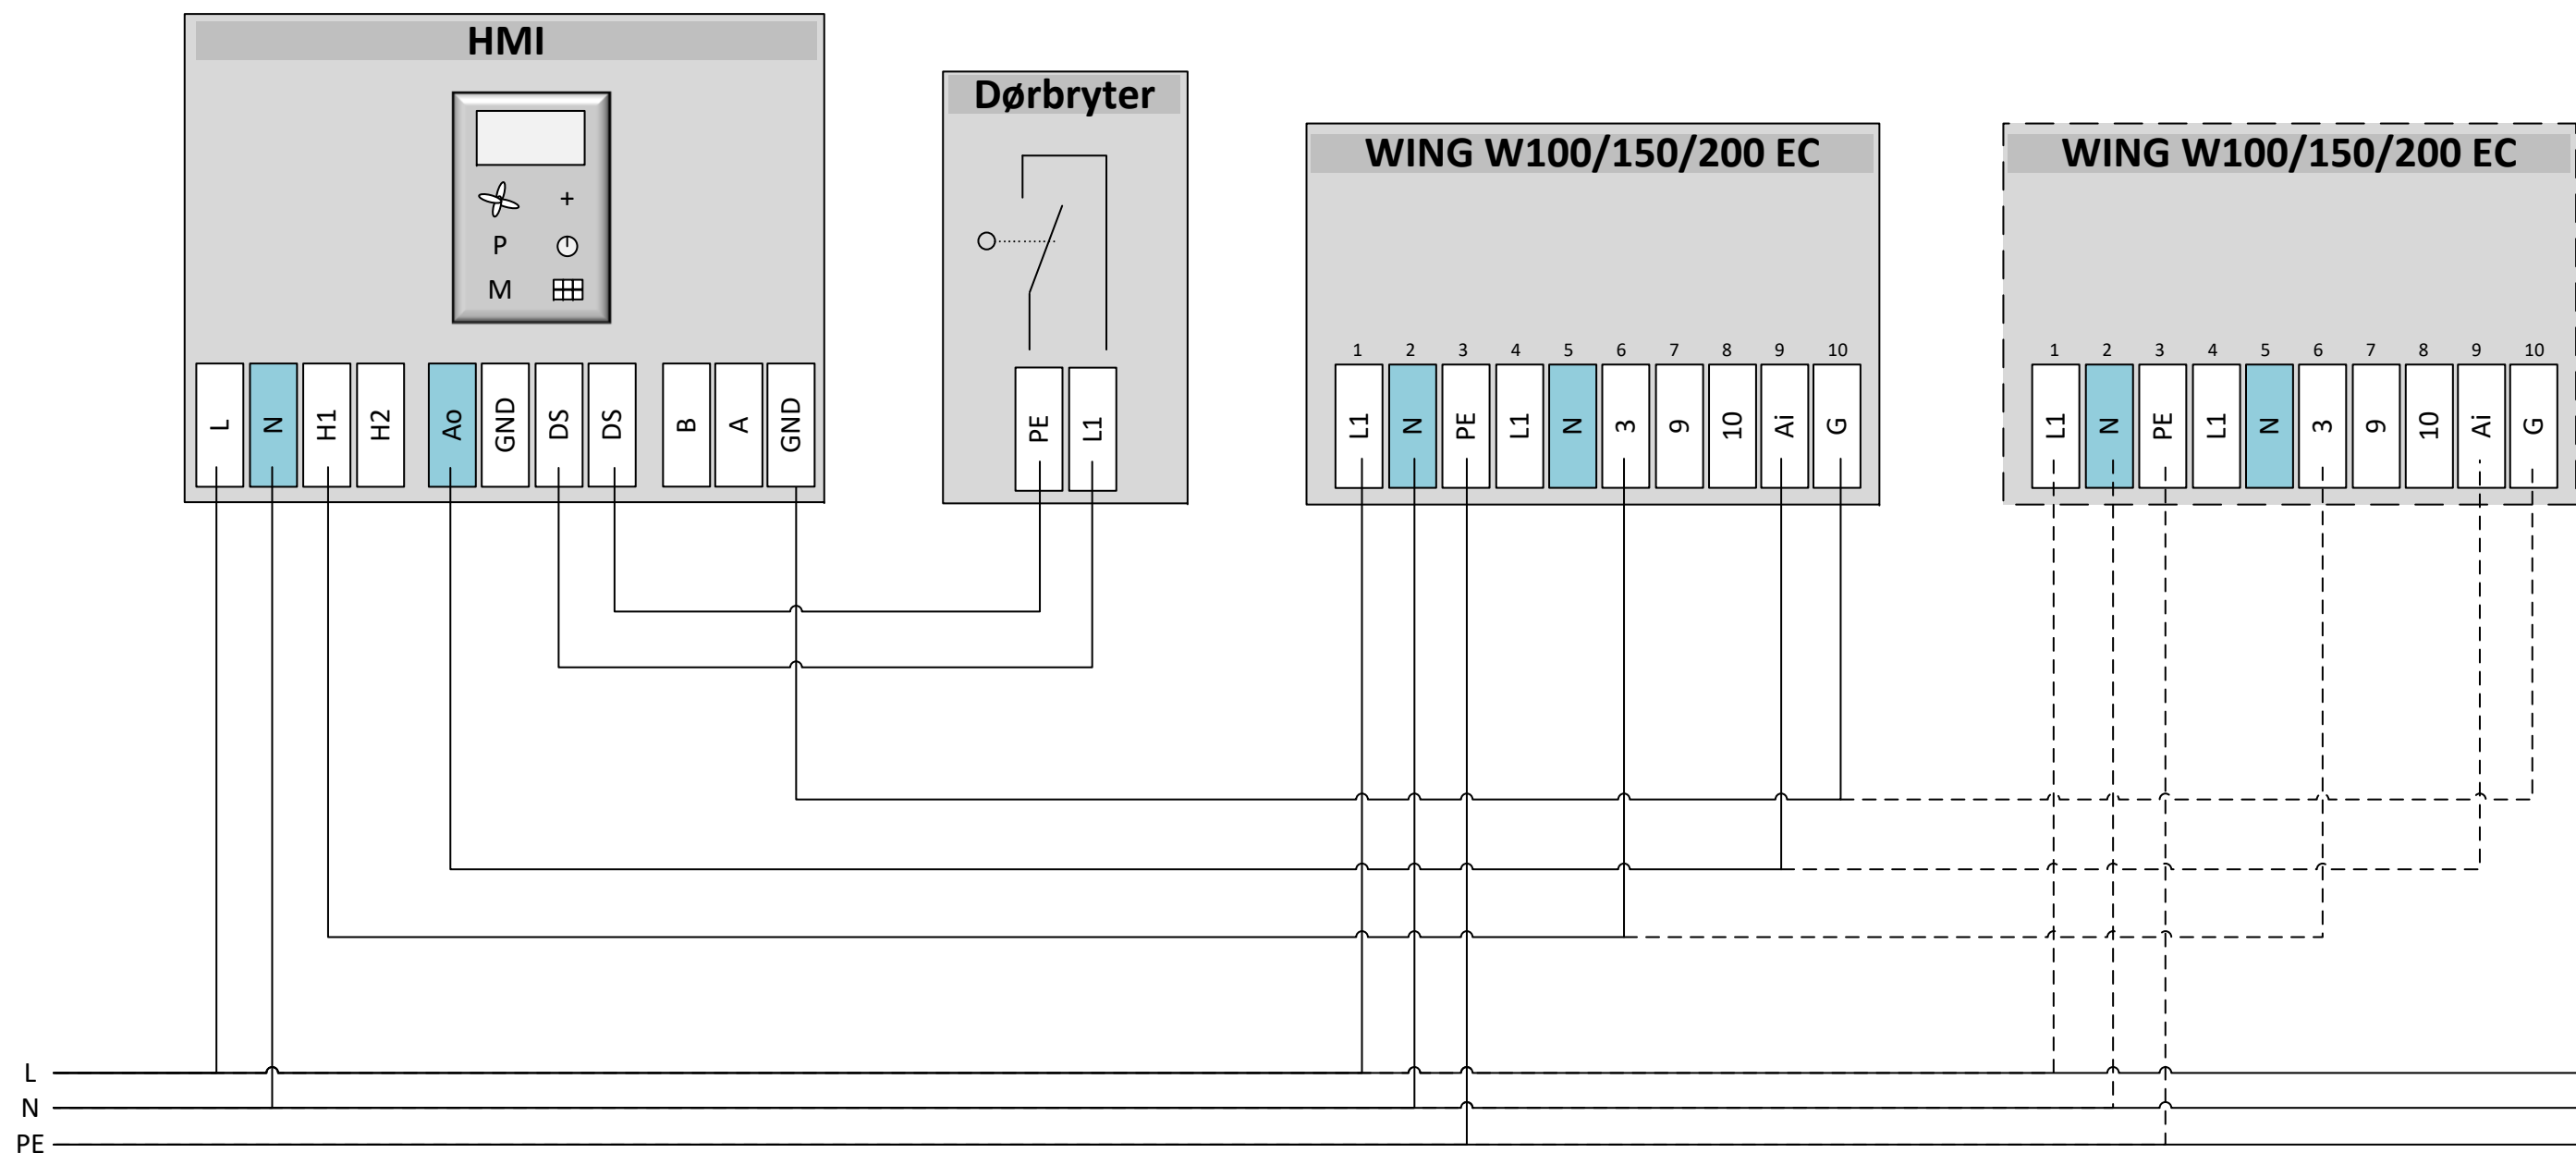

Kontaktinfo:
 ABK-Qviller AS
 Tlf 23 17 05 20
 www.abkqviller.no

Dokumenttittel:
 Koblingsskjema for WING W100/150/200 EC med HMI og
 dørbryter

Prosjektnavn:
 Prinsippskisse

Dokumentnummer:

Prosjektnr:

Revisjon:
 1.2

Tegnet av:

HM

Kontrollert av:

AF

Dato:

04.10.2019

Side:

1 / 1